CURVAS DE DURACION DE CAUDAL REGULARIZADO EN BONETE Y DE DISTINTOS NIVELES AGUAS ABAJO DE R. DE BAYGORRIA DESDE 1o. DE ABRIL DE 1914 A 1o. DE ABRIL DE 1932.-

R. DEL BONETE

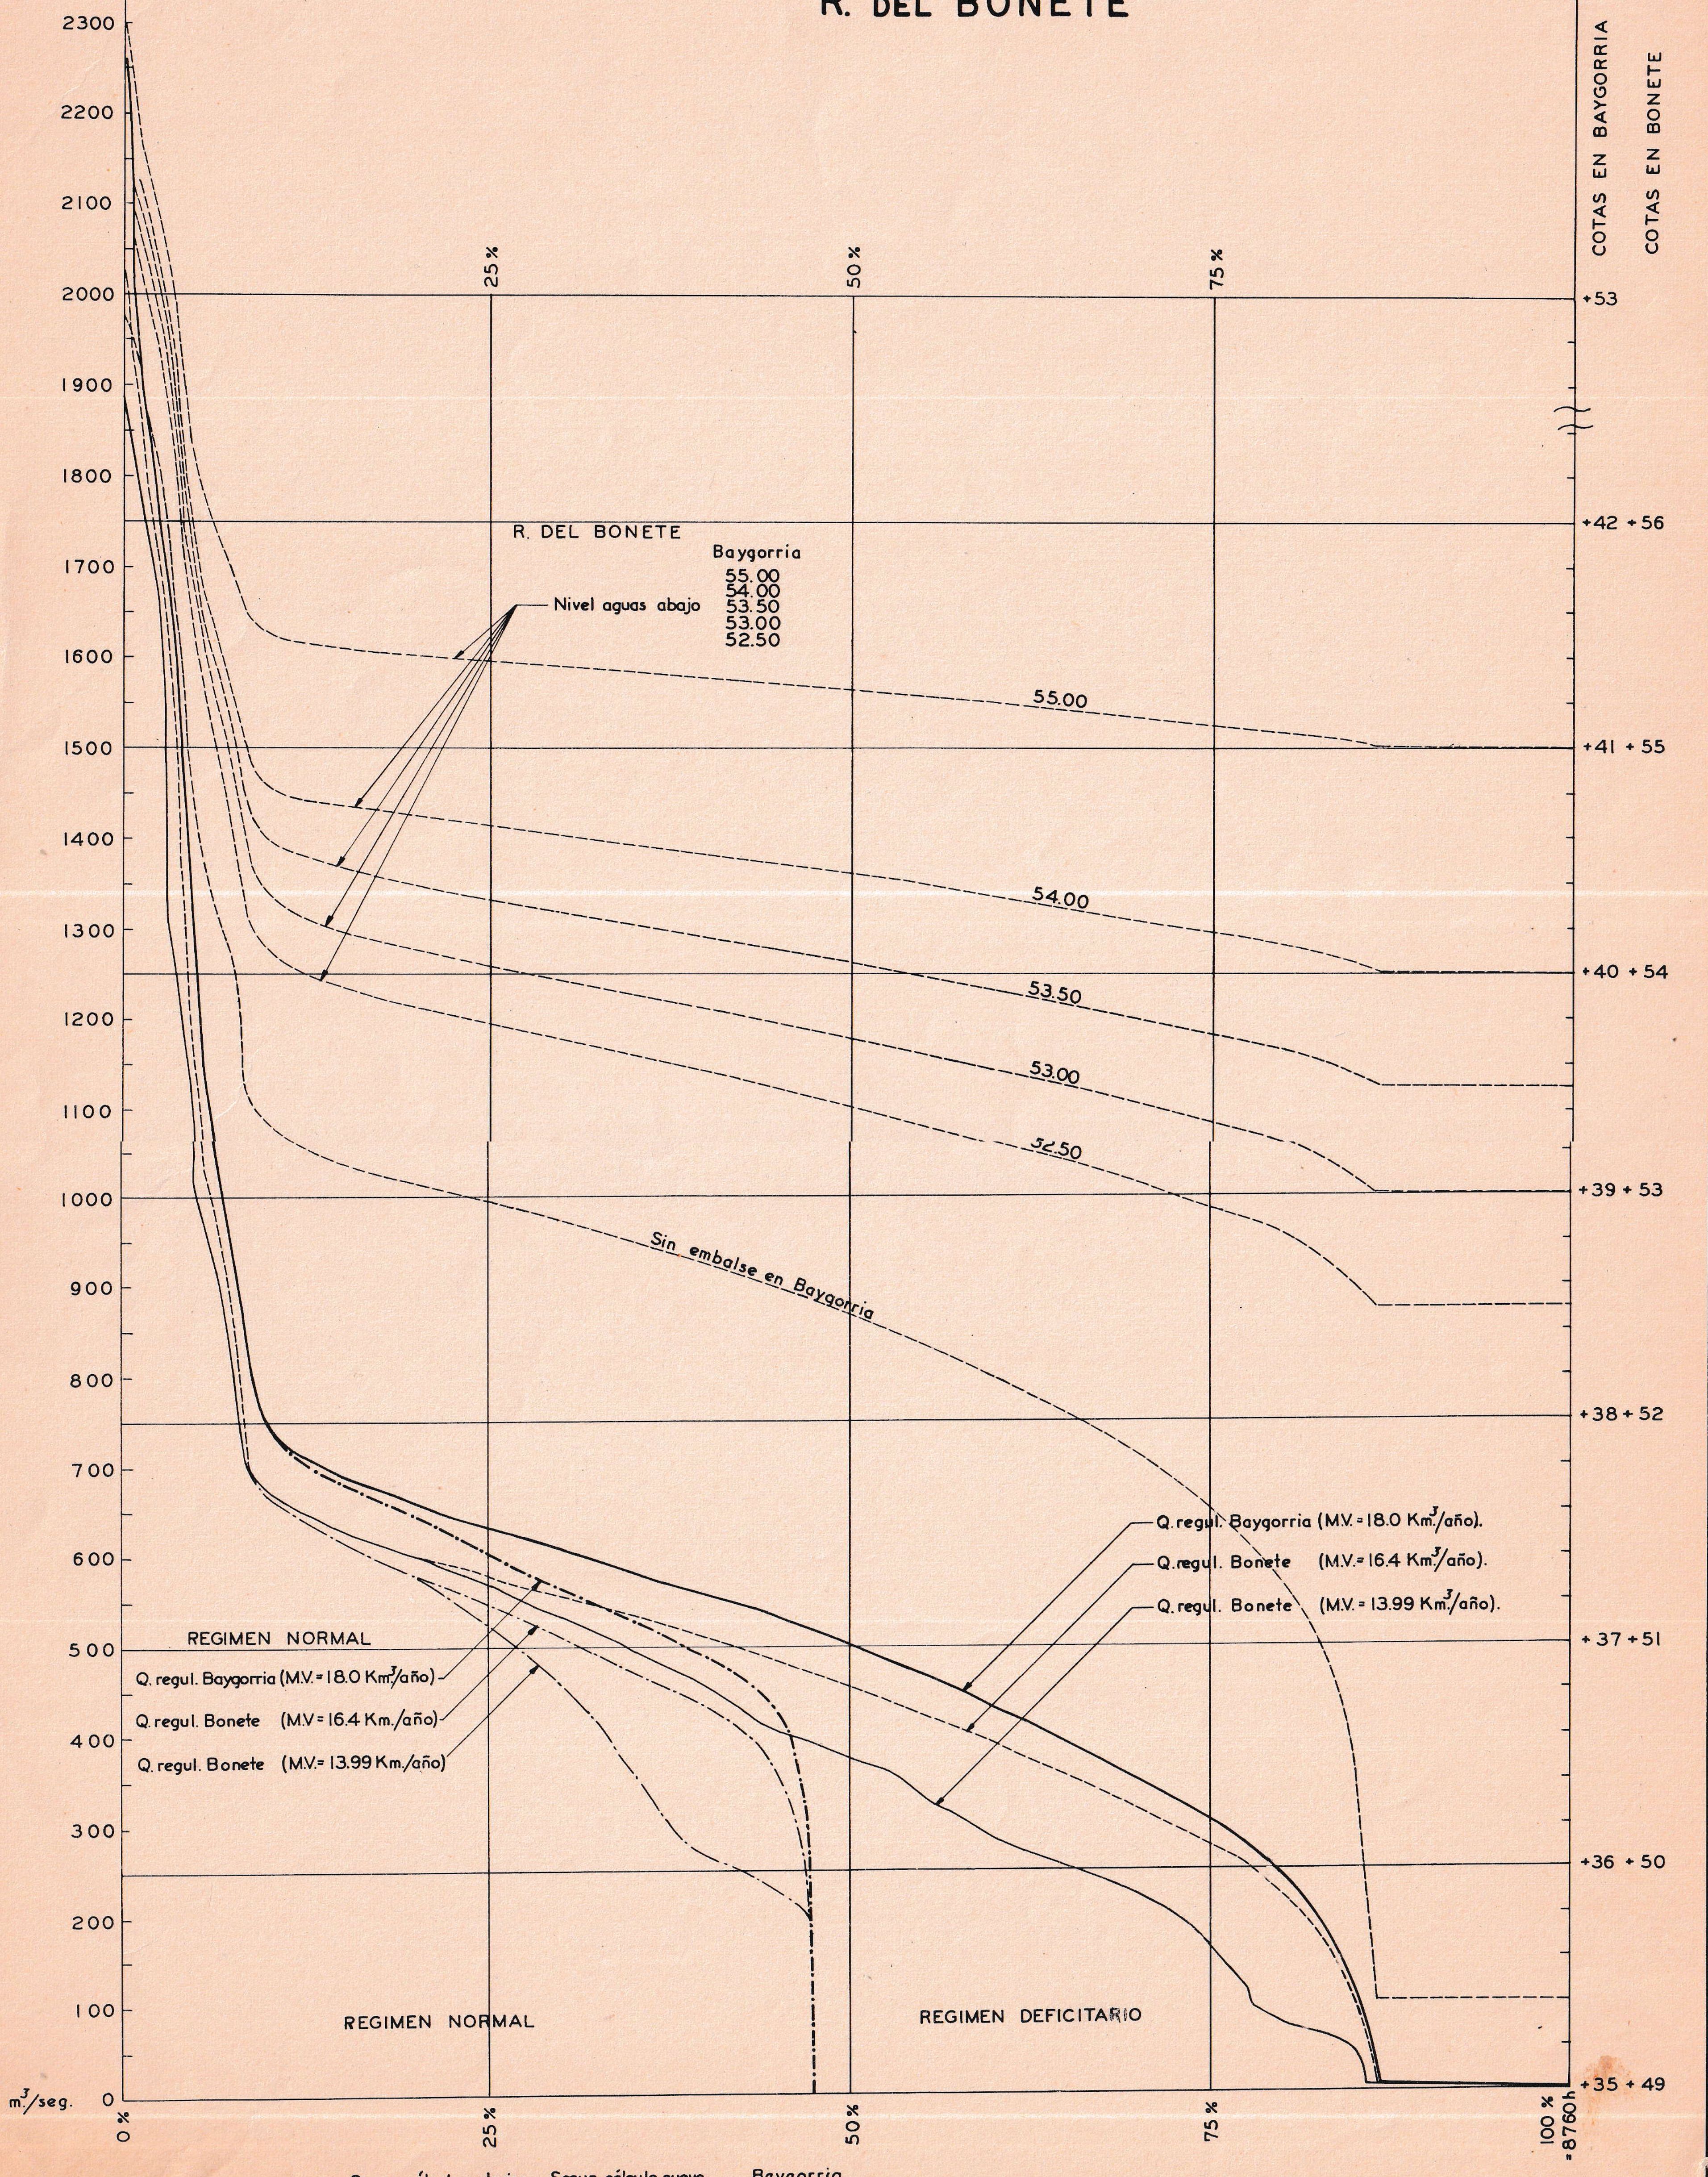

	Segun cálculo anterior que daba para Bonete 13.99 Km³/año DE 1908 a 1933	Segun cálculo nuevo que daba para Bonete 16.4 Km³/año DE 1908 a 1951	Baygorria
Volúmenes anuales en el periodo 1914-1932 (sin evaporación ni filtración)	12.8 km³/año	14.7 km³/año	16.03 km³/año
Evaporación y filtración en el mismo periodo	1.4 " "	1.4 " "	1.54 " "
TOTAL	14.2 " "	16.1 " "	17.57 " "

Proyectado:	8. VII. 1952	ALBERTO VAL
Dibujado:	10. VII. 1952	CARLOS A. BETTONI
Ing. Jefe: [signature]		Ing. Consultor: A. Ludin

U.T.E. ING. CIVIL DE OBRAS HIDROELECTRICAS

PLANO N° 5354